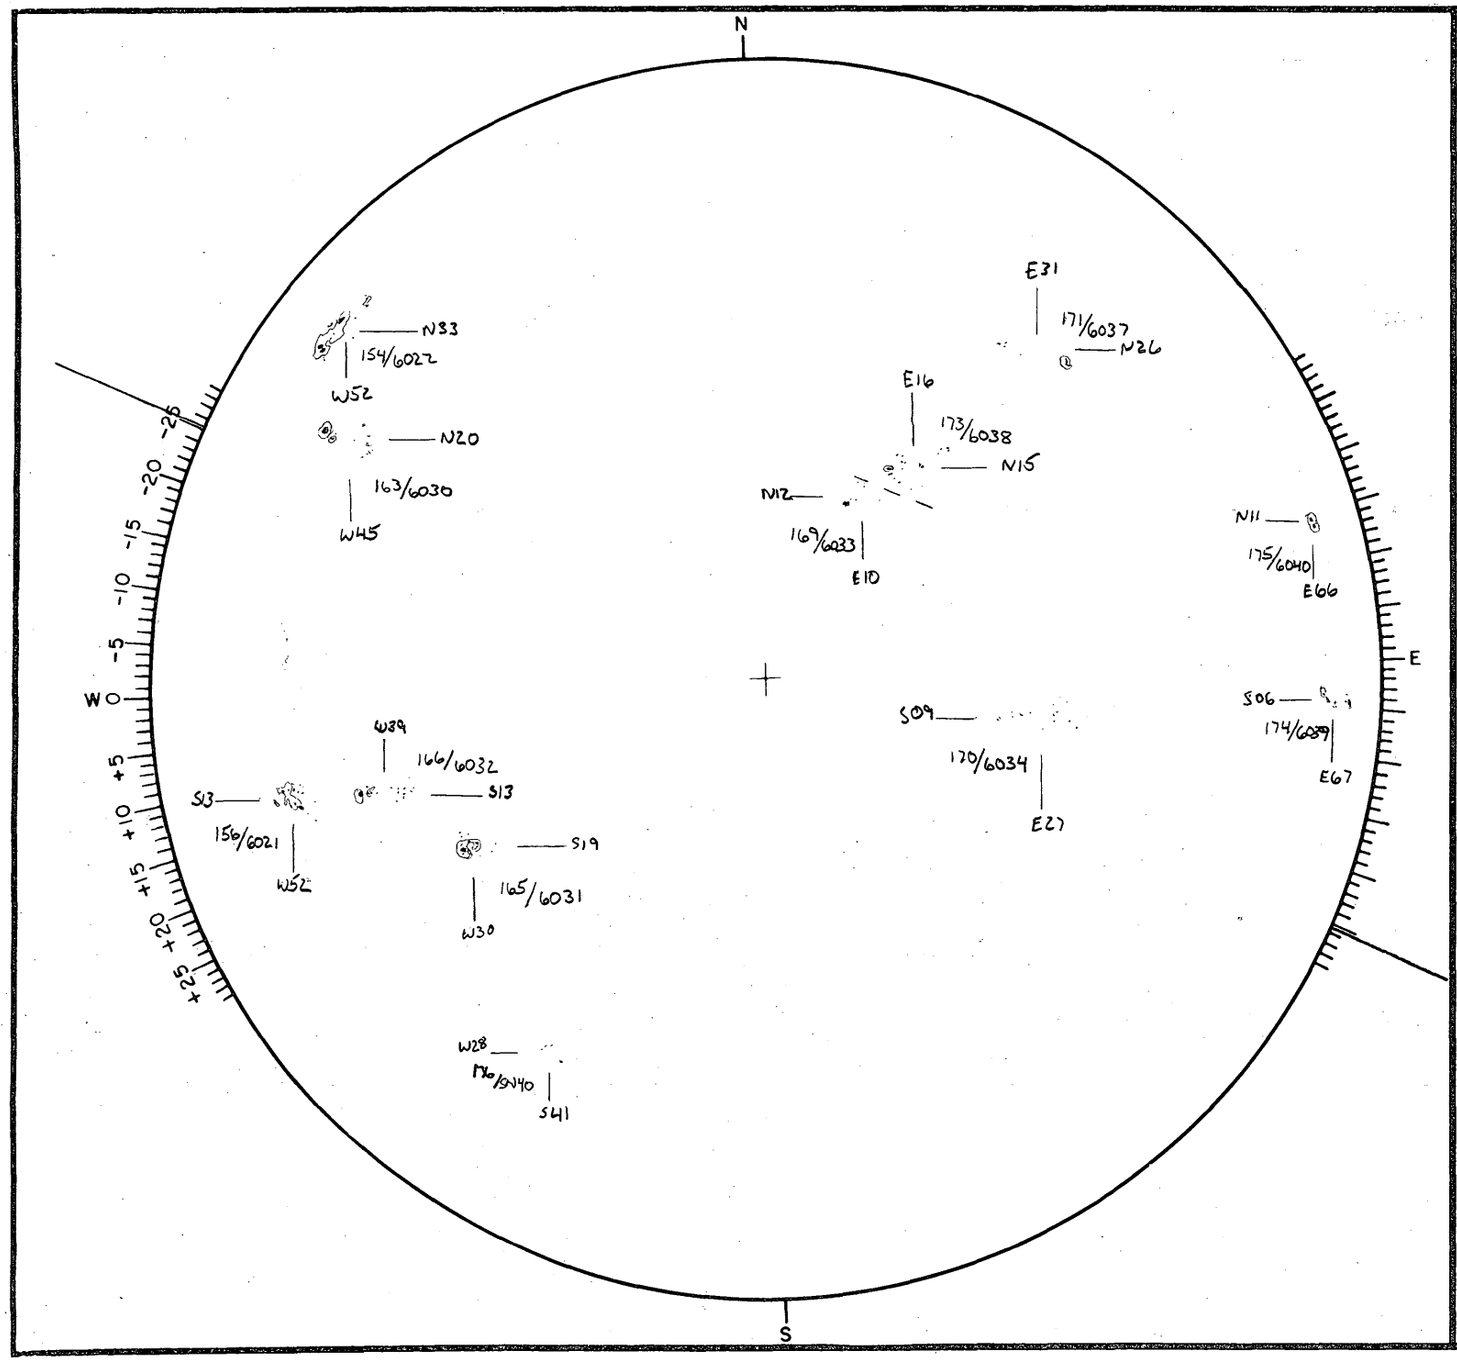

ANALYST: Stecher

DATE: 24APR90	TIME: 0025	QUALITY: FAIR
Bp -4.8 / Po -25.2	Lo 281.1	NO. GROUP: 12
NO. SPOTS: 117	R = 237	

HO AU5 APLM 24 0417

SPOTS

94302	00424	30025	43312
IIIII	YMMDD	3HHMM	4TQNN

11111	22JJJ	QXXYY	LLAAA	//NNN	6ZPCM	9NNNN	
11111	22 154	45533	13044	// 010	6 5585	9 6022 2.0 220	EKI
11111	22 163	94520	08010	// 011	6 3272	9 6030 1.6 60	CSO-
11111	22 169	11012	04002	// 006	6 3172	9 6033 1 15	CRO
11111	22 173	11615	07004	// 016	6 3372	9 6038 1.1 40	CAO
11111	22 171	13126	08006	// 005	6 3372	9 6037 1.3 45	CAO
11111	22 175	16611	02012	// 003	6 7211	9 6040 2.4 50	HSX
11111	22 156	35213	06018	// 013	6 3572	9 6021 1.6 110	CKO
11111	22 166	33913	07008	// 014	6 3372	9 6032 1.3 60	CAO-
11111	22 165	330A	04011	// 013	6 3375	9 6031 1.2 90	CAO-
11111	22 170	22709	08001	// 014	6 2072	9 6034 1.1 10	BXO
11111	22 174	26706	07012	// 008	6 4382	9 6039 2.4 50	DAI
11111	22 176	32841	03001	// 004	6 2072	9 //// SW40 1.3 10	BXO
11111	22			//	6	9	
11111	22			//	6	9	
11111	22			//	6	9	
11111	22			//	6	9	
11111	22			//	6	9	
11111	22			//	6	9	